


A - A

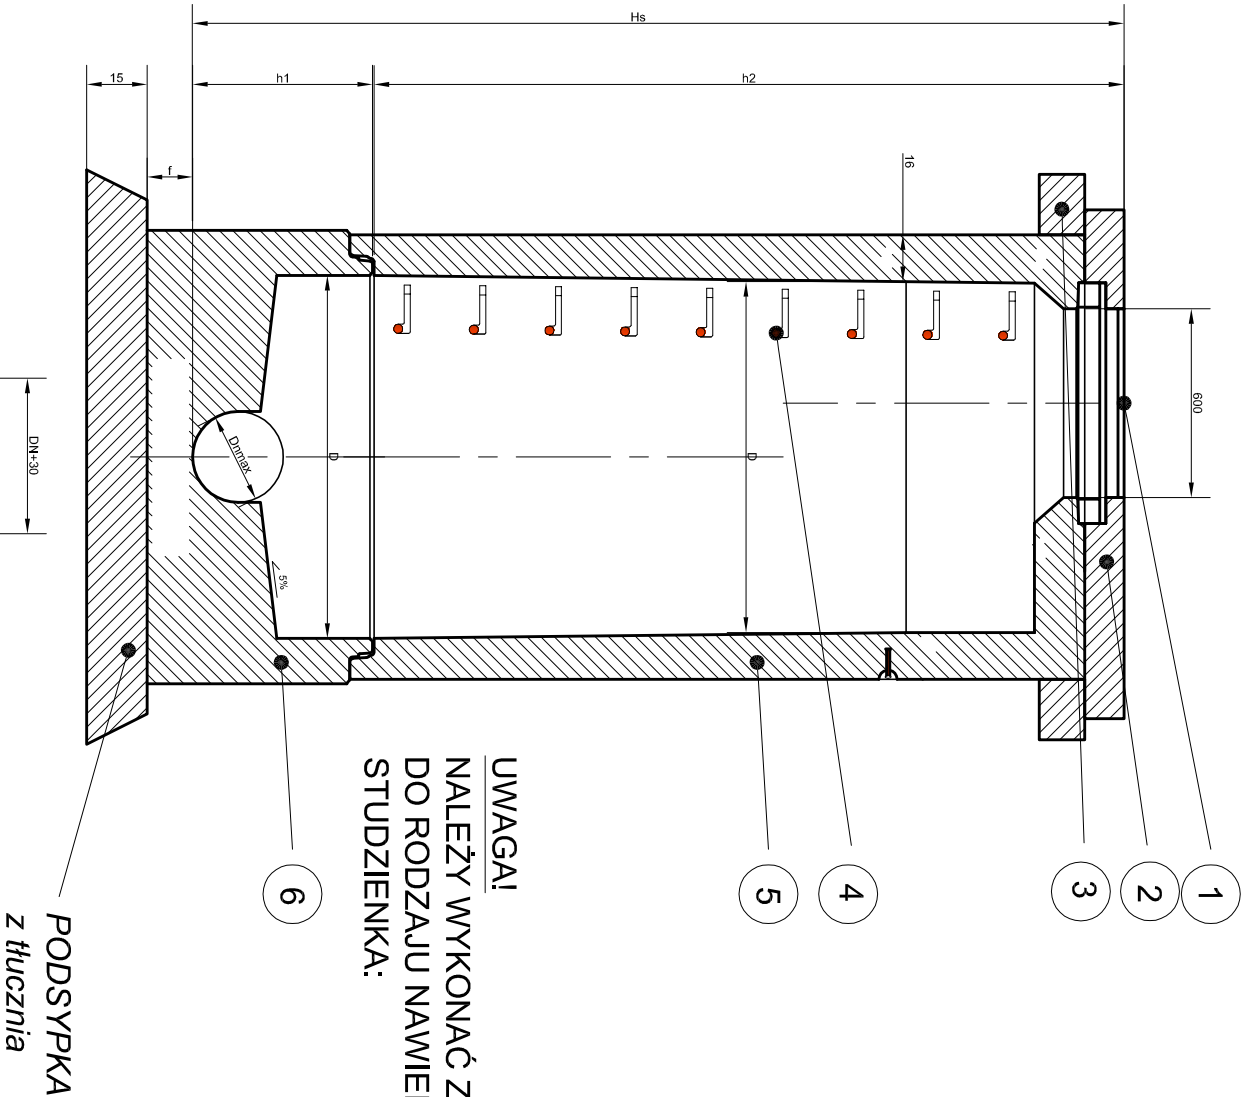

UWAGA!  
NALEŻY WYKONAĆ ZWIĘCZENIE STOSOWNIE  
DO RODZAJU NAWIERZCHNI, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ  
STUDZIENKA:

Średnica studni [mm]	Wysokość dennicy [mm]	Wysokość kręgozwężki [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	s [mm]	f [mm]	Dn <sub>max</sub> [mm]
D	h1	h2	Dx			
1000	400 - 1000	600 - 2350	1270	150	150	150-300

6	Dennica monolityczna
5	Prefabrykaty betonowe - kręgozwężki
4	Stopnie żeliwne wg PN-64/H -74086
3	Pierścień odciążający
2	Płyta pokrywowa
1	Żeliwny właz kanałowy typu lekkiego lub ciężkiego Ø 600 z wypełnieniem betonowym
Poz.	Nazwa części

Inwestor / Zamawiający <b>Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu</b> ul. Jana Matejki 1 <b>58-300 Wałbrzych</b>					
Jednostka projektowa	<b>Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich TRAKT</b> <b>Sędziszaw 50</b> <b>58-410 Marciszów</b>				
Stadium	<b>Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu zlokalizowanego na dz. nr ew. 113, 116/1, Obr. 20 Stary Zdrój (przy budynkach</b>				
Projekt wykonawczy	<b>Zadanie 113, 116/1, Obr. 20 Stary Zdrój (przy budynkach</b>				
Nr tomu	Lokalizacja inwestycji <b>mieszkalnych nr 46 i 54</b> . Wałbrzych, ul. Armii Krajowej dz. nr 113, 116/1 obręb Stary Zdrój nr 20				
Branża	Sanitarna	Tytuł rysunku <b>STUDNIA DESZCZOWA Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH Ø1000. SCHEMAT.</b>			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		
Projektant br.sanitarna	inż. Grzegorz Sułkowski	5910/1/DUW			
Sprawdzający br.sanitarna	mgr inż. Dariusz Sikorski	306/DOS/13			
Asystent br.sanitarna	mgr inż. Katarzyna Kopinowska				
Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.	
<b>10-16</b>	<b>1 : 50</b>	<b>08. 2016</b>		<b>4</b>	
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rysunku
PW	S			V	00